

HOL KOMMUNE
Ålmannvegen 8
3576 HOL

Saksbehandler: Jakob Arntzen
Saksbehandlers tlf.: 46805698
Deres ref.: 2023/5379-13
Vår ref.: 2024/1165-2

29.04.2024

Innspill til kommuneplanens arealdel, saksnummer 2023/5379 - Hol kommune

Statnett SF viser til varsel datert 12.04.2024 om høring av kommuneplanens arealdel 2024-2036 i Hol kommune. Statnett har særskilt anleggskonsesjon etter energiloven for transmisjonsnettanlegg i Hol kommune. Dette innebærer at Statnett blant annet eier og drifter følgende anlegg i kommunen:

- 420 kV – Ledning Aurland 3 – Hol 1
- 420 kV – Ledning Aurland 1 – Usta
- 300 kV – Ledning Hol 3 – Usta
- 420 kV – Ledning Usta – Dagali
- Dagali transformatorstasjon
- 420 kV – Ledning Sima – Dagali
- Hol 1 transformatorstasjon
- Hol 3 transformatorstasjon

Vedlagt er et oversiktskart over våre anlegg.

Vi gjør dermed oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas hensyn til og unngå tiltak som kan medføre skade på de anlegg som er nødvendig for Statnett å drifte. Statnett har følgende merknader.

Felles for elektriske anlegg – inntegning i plankart

Transmisjonsnettleddningene er bygget og drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), jf. energiloven § 3-1 første ledd.

Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra plan- og bygningslovens regler, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Utgangspunktet er derfor at slike transmisjonsnettleddninger ikke skal inntegnes som planformål i en reguleringsplan, men innarbeides i plankartet med hensynssone med SOSI-kode H-740 (båndlegging etter energiloven) og tilhørende reguleringsbestemmelser (pbl. § 11-8 bokstav d / § 12-8).

Statnett SF ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttes opp mot hensynssonen for transmisjonsnettanleggene:

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.

Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbelte langs 420kV ledningene er totalt 40 meter, 20 meter målt horisontalt til hver side fra senter av begge ledningene. Byggeforbudsbelte langs 300kV ledningene er totalt 38 meter, 19 meter målt horisontalt til hver side fra senter av begge ledningene.

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde til luftledningsanlegg.

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense

Anleggsarbeid nært spenningssatte anlegg må skje på en måte som ikke gir fare for Statnett SF sine ledninger eller skade på personell, maskiner og utstyr. I tillegg til byggeforbudsbeltet er det en varslingsavstand på 30 meter fra det ytterste strømførende fase på ledningen.

Statnett SF, som ledningseier, skal derfor kontaktes minst 6 uker før planlagt oppstart av arbeid med anleggsmaskiner i en horisontal avstand nærmere enn 30 meter fra ytterste strømførende line. Det samme gjelder dersom det skal gjennomføres sprengningsarbeider eller gravearbeider mv. som kan gi risiko for å påføre skade på overføringsanlegget eller gi skade på tiltakshaver eller utstyr. Det vil da være nødvendig med befaring og nærmere avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.

Vi viser ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside:

<https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspent>

samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.

Statnett SF ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrere grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger som er spenningssatte.

Når det gjelder ROS-analyse ber vi om at denne gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettets som kritisk infrastruktur både med hensyn til ferdig bygget anlegg og med hensyn til anleggsgjennomføring.


Statnett SF ber om å være høringspart i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Rune Garberg
Rune Garberg
Grunn- og rettighetsseksjon

Jakob Arntzen
Grunn- og rettighetsseksjon

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrifter

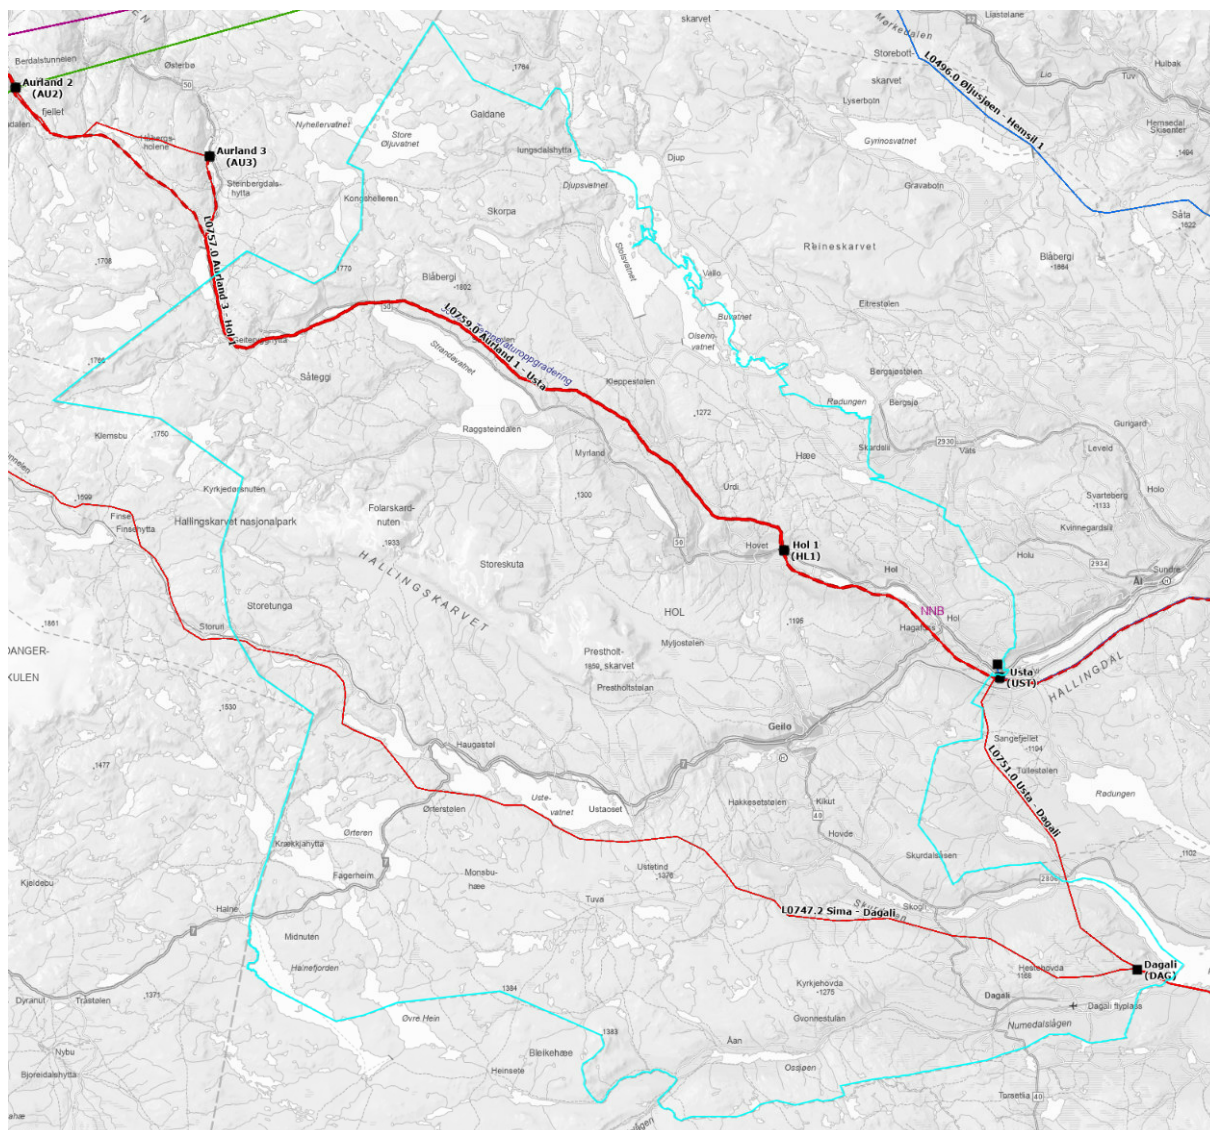

Figur 1: Oversiktskart over Statnetts anlegg i Hol kommune.